OZNACZANIE UZIARNIENIA GRUNTU – Analiza sitowa

Oznaczenie makroskopowe
Rodzaj gruntu: ……..……..……Nr próby .....
Domieszki: ……..……..……..…… Zaw. $CaCO_3$: …….....
Barwa: ..……..……..……Wilgotność: ..……..…....
Forma ziaren.: ……..……..…….....
……

Numer sita wg PN-ISO 3310-1 /3310-2	Wymiar oczek sita *d* [mm]	Masa [g] *M*	Zawartość [%]	Suma [%]
	63,000			
27903	20,000			
27675	6,300			
28210	2,000			
27225	0,630			
	0,250			
27031	0,200			
	0,100			
28170	0,063			
	zbiornik			

M_{og} =

Masa próbki do analizy M_{tot} = ……g Różnica M_{tot} - M_{og} = ……..…..…….g = …….%

D_{10} = D_{20} = C_u =

D_{60} = D_{30} = C_c =

D_{90} = D_{50} = C =

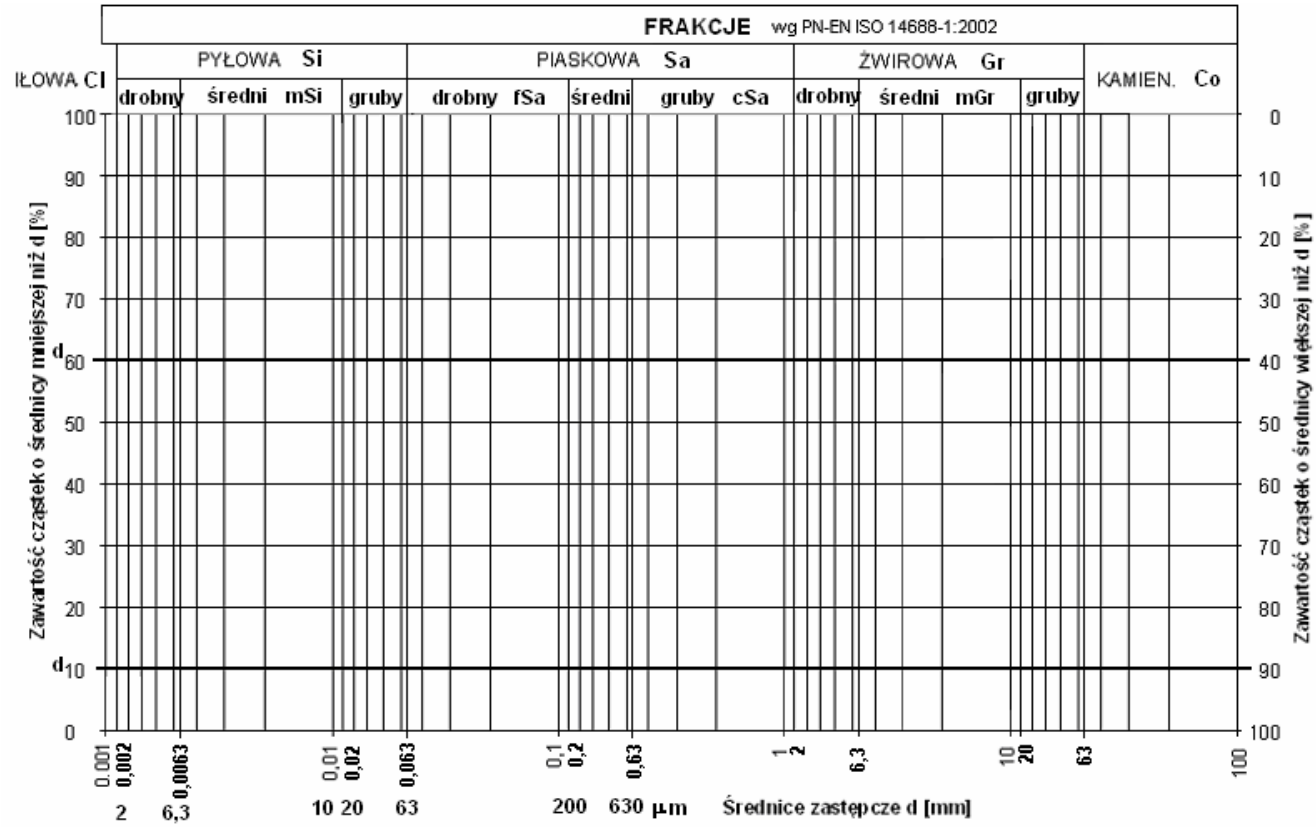

Zgodnie z normą PN-EN ISO 14688-1,2:2004 - badana próbka to ……

Zgodnie z normą PN-86/B-02480[1] . - badana próbka to ……..…

Data wykonania badania: .....

Wykonał: ……..... Sprawdził .....

[1] PN-86/B-02480 *Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.*